

Check list – Stații de pompare prefabricate

A. Date solicitant:

Denumire:
Telefon:

Adresa:
Email:

B. Calitatea apei ce trebuie pompată:

- ☐ Apă pluvială
☐ Apă uzată de la consumatori casnici
☐ Apă uzată industrială
☐ Apă uzată cu conținut fecaloid
☐ Apă uzată cu conținut de fibre lungi
☐ Apă uzată din stații de epurare, separatoare de grasimi/hidrocarburi

C. Dimensiunea maximă a particulelor fecaloide ce pot fi pompate:

☐ 10 [mm] ☐ 35 [mm] ☐ 40 [mm] ☐ 44 [mm] ☐ >80 [mm]

D. Criterii de instalare:


Diametru conductei de intrare: Volum util: [mc]
Instalare se face: ☐ carosabil ☐ necarosabil

E. Informații despre electropompe:

Numarul de electropompe: ☐ 1 [buc] ☐ 2 [buc]
Alimentarea electrică: ☐ 1 ~ 220 V ☐ 3 ~ 400 V
Debit ce trebuie pompat: [mc/h]

F. Configurația conductelor:

1. Cota de la nivelul solului la conducta de scurgere (Cota A): [m]
2. Cota de la nivelul solului la conducta de refulare (Cota B): [m]
3. Înălțimea totală de pompare (Cota C): [m]
4. Distanța pe orizontală de la stația de pompare la canalizare (Cota D): [m]

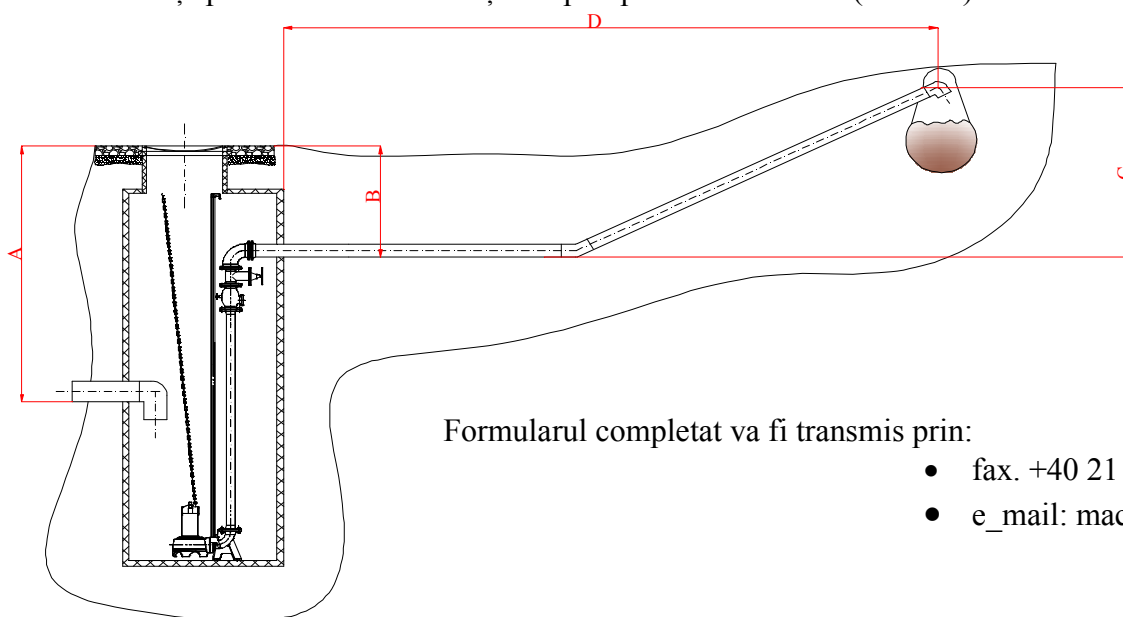

Formularul completat va fi transmis prin:

- fax. +40 21 317 04 61
- e_mail: mac@wilo.ro